


SLG - SCHWEIZER LICHT GESELLSCHAFT

MESSPROTOKOLL FUER BELEUCHTUNGSANLAGEN

Eishockeyfeld

Verein	Zürcher Schlittschuh Club (ZSC)
Gruppenzugehörigkeit	NL A
Name der Anlage	Kunsteisbahn Neudorf Zürich - Oerlikon
Name des Spielfeldes	
Anzahl Spielfelder	1

Messresultate	E av (Lux)			in Richtung
Beleuchtungsstärke: horizontal	1892			
Beleuchtungsstärke: vertikal - K1	1514			Hauptkamera hoch
vertikal - K2	1394			Hauptkamera tief
vertikal - K3	1389			Eckkam. rechts tief
vertikal - K4	1451			Torkam. rechts hoch

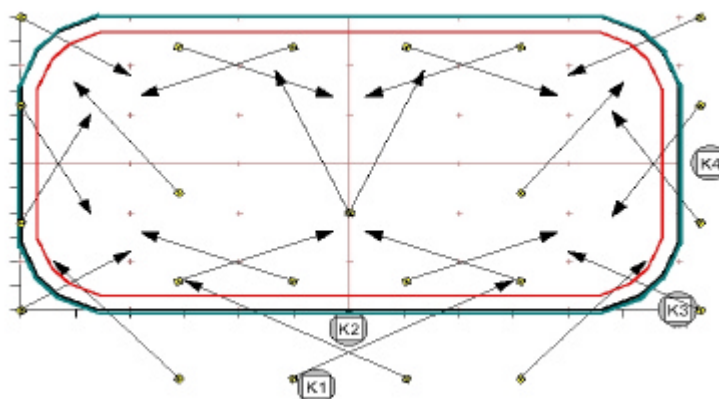Kamerastandorte
K1-K4


Genehmigt am: / durch:	Stempel / Unterschrift
Verband	
Region	
Abteilung	

weitere Erläuterungen zum Messprotokoll auf der letzten Seite
Messprotokoll umfasst 8 Seiten

MESSBLATT - E vertikal K1

Eishockeyfeld 60 x 30m

Hauptführungskamera Haupttribüne Mitte hoch (x = -3 m / y = -23 m / z = 7 m)

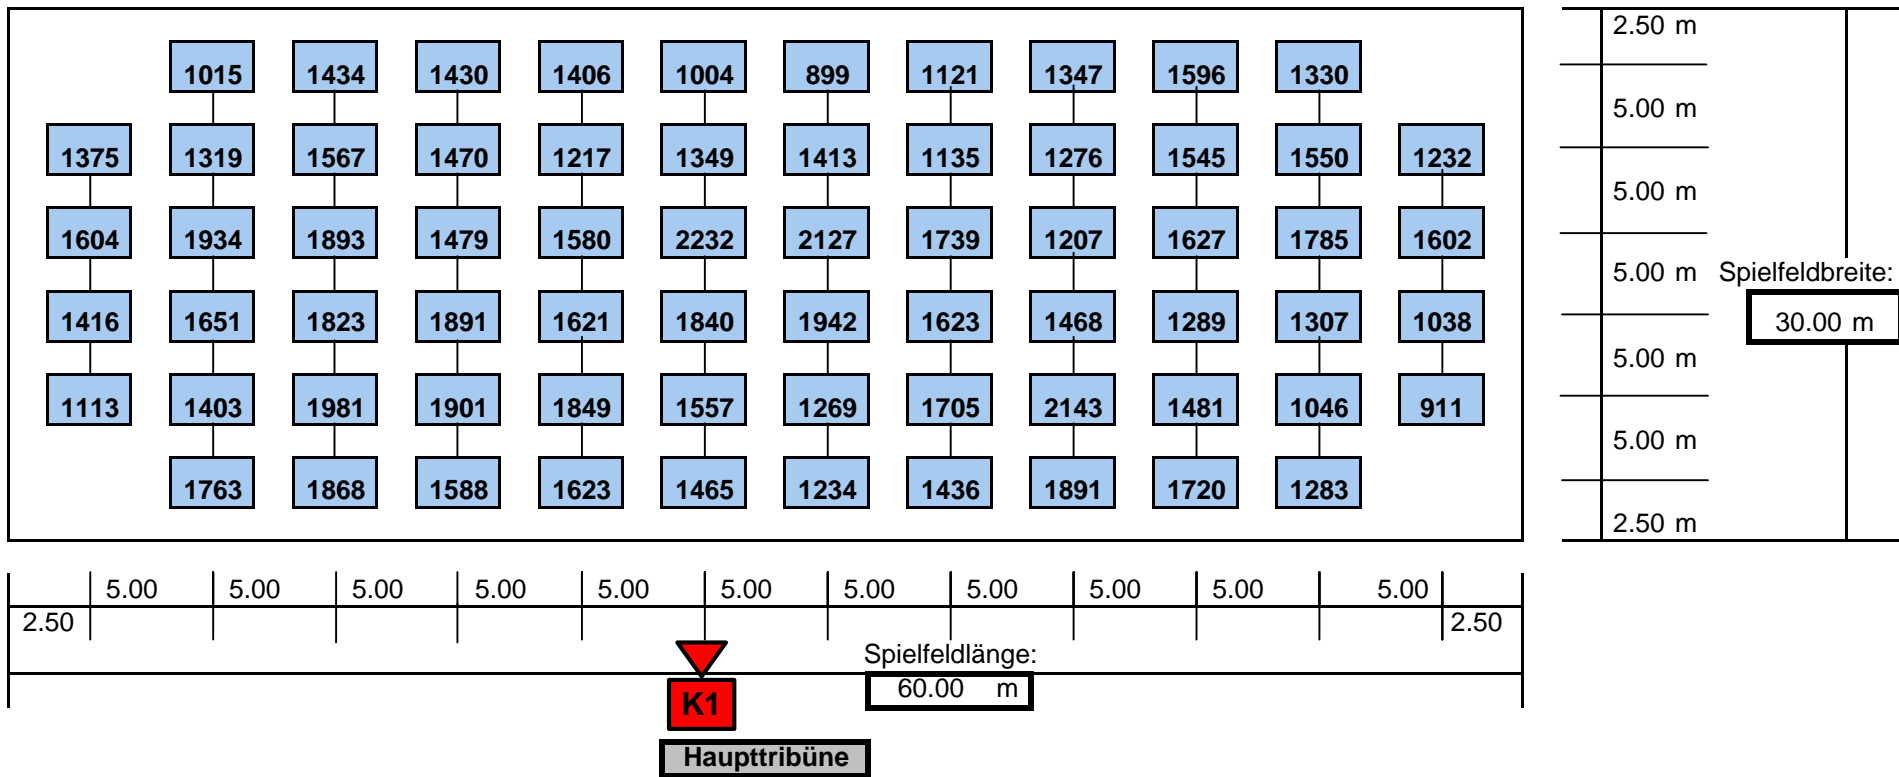

E_{av} vertikal K1: 1514 Lux E_{min}/E_{max} : 0.40 E_{min}/E_{av} : 0.59